

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱C-下

時間區間: 2026-07-01 00:00 ~ 2026-07-31 23:59

最大值: 6.4 °C

最小值: 4.9 °C

平均值: 5.4 °C

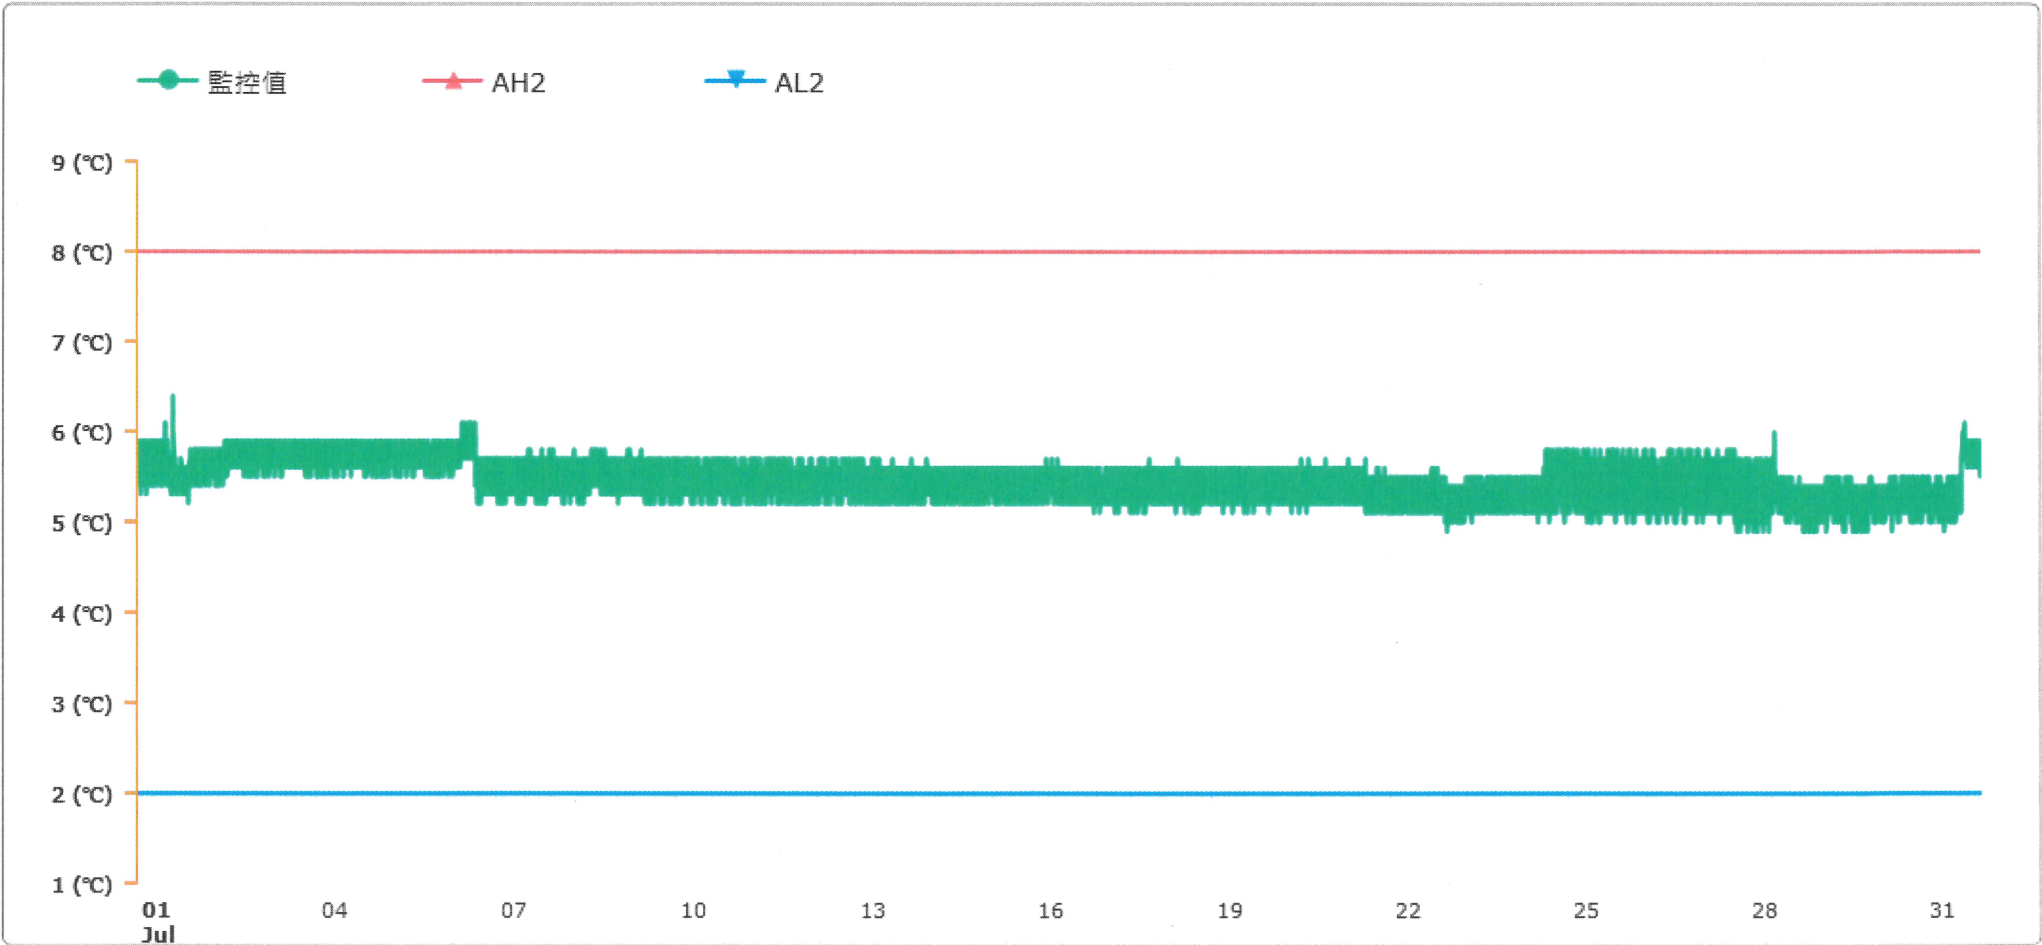

製表者: 丁鈺龍 Yu-long Ding 03 Aug 2026

單位主管: Sin-Yi Huang 03 Aug 2026