

## 監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-02-01 00:00 ~ 2026-02-28  
23:59

最大值: 68.8 %RH

最小值: 37.3 %RH

平均值: 52.8 %RH

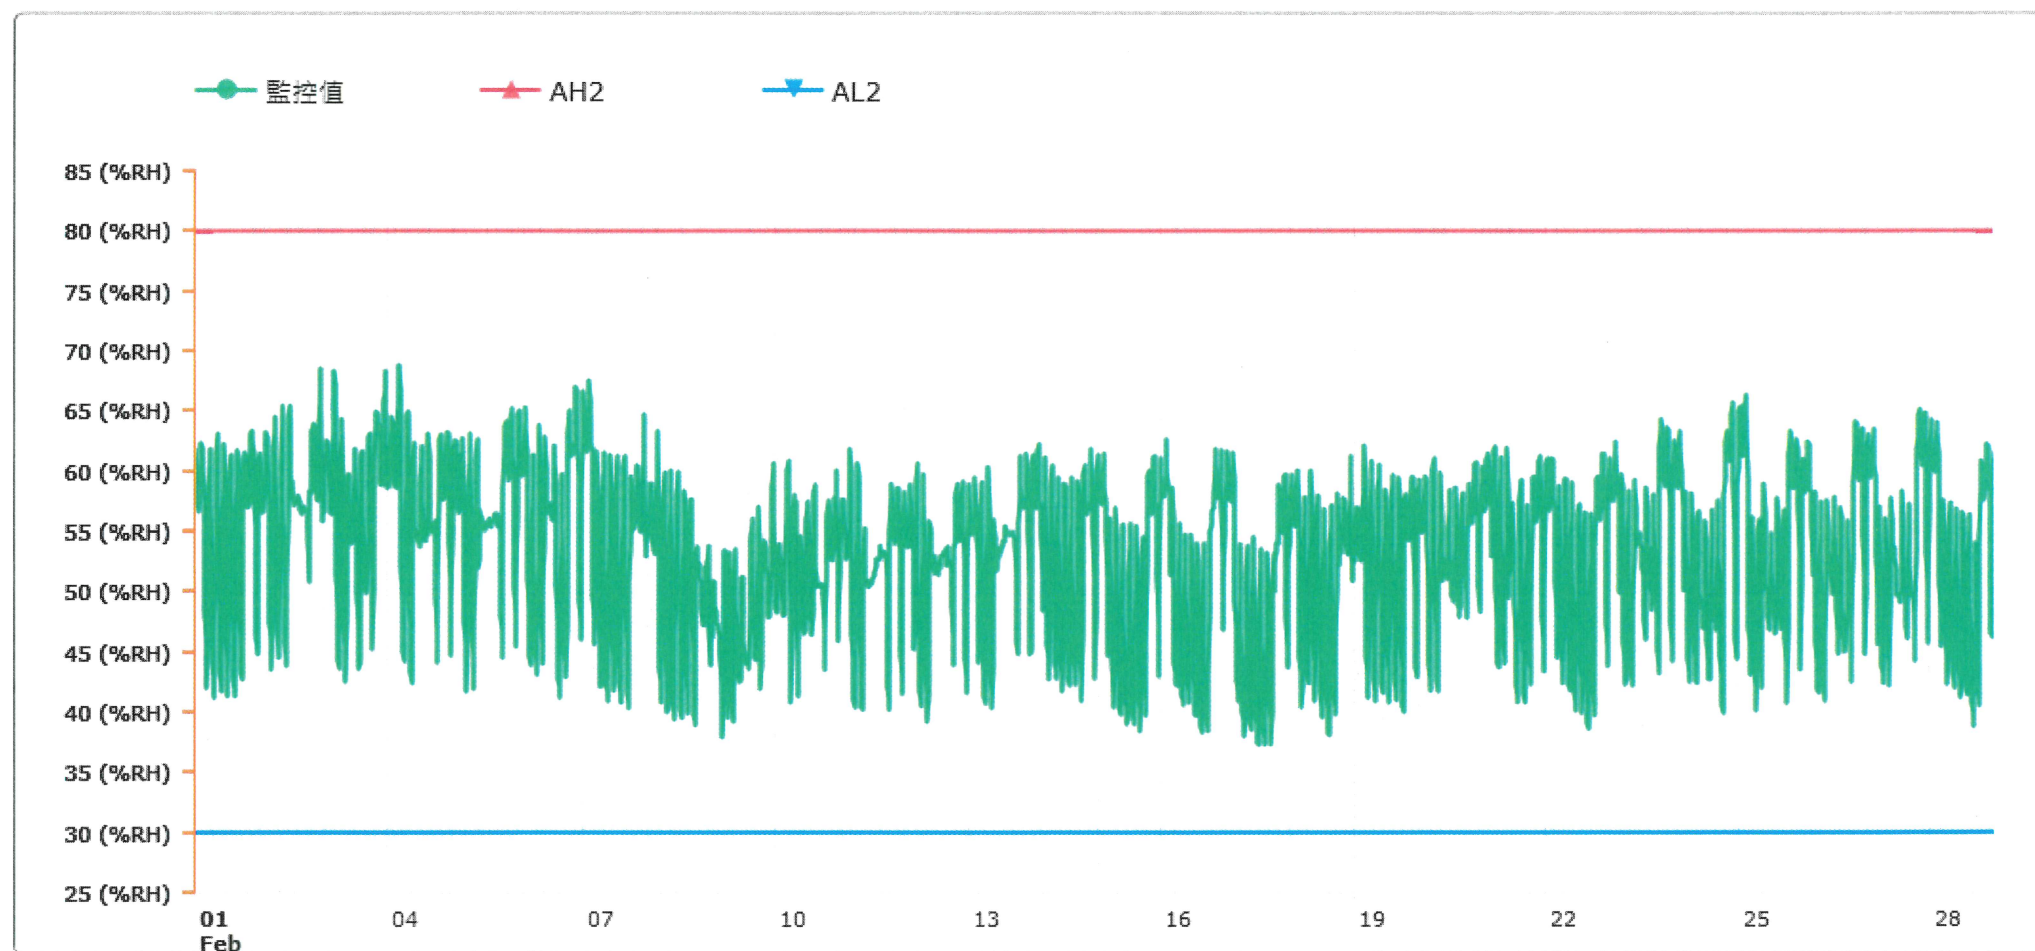

製表者: 丁鈺龍 Yu-long Ding 02 Mar 2026

單位主管: Sin-Yi Huang 02 Mar 2026